

Alimentare

Voltaj Alimentare: 100-240 V AC
Frecvență alimentare: 50/60 Hz
Amperaj: 0.16-0.06 A
Consum: 16 W
Steher: specific țării

Dimensionare

Dupa volum sau numar de surse miros
AC-10: spații mici (~ 45 m²), ≤ 3 surse miros
AC-20: spații medii (~ 66 m²), ≤ 6 surse miros
AC-30: spații mari (~ 147 m²), > 6 surse miros

-zonele puternic circulat ar putea necesita un model mai mare
-o suprafata mare ar putea necesita mai multe unitati

Cerințe instalare

Priză de perete
Cablul electric de 4 metri
Montajul se poate face pe perete sau pe tavan
Nu necesită un spațiu mare de montaj


Aplicații

Elimină mirosul de animale
Cămine/Aziluri de bătrâni
Bucătării
Spații pentru depozitarea gunoierului
Săli de clasă
Subsoluri
Toalete / vestiare
Elimină fumul de țigară

Garanție

Un an pentru lampa .

Systemul AirCare

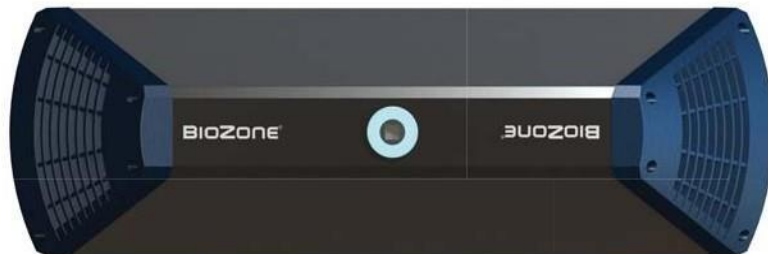

BioZone AC
Vedere de sus



BioZone AC
Vedere laterala



BioZone AC
Vedere de capat

- Elimină mirosuri de fum și chimicale
- Distruge virusuri, bacterii și sporii de mucegai
- Îmbunătățește igiena aerului și a suprafețelor
- Certificat pentru siguranța, dovedit pentru eficiență
- Proiectat special pentru toalete, vestiare și spații mari
- Instalarea poate să fie fixă sau mobilă
- Complet automatizat
- Intreținere minimă; se înlocuiește lampa la ~ 8760 ore de funcționare

BioZone AC 05, 10, 20, 30
Familie Produs: BioZone AC
Model: AC-10, AC-20, AC-30

Descriere: Purificator pentru aer si suprafete

Inlocuire Lămpi UV Corespondenta lămpi

AC-10: 10-08025

AC-20: 10-08050

AC-30: 10-08100

Specificații

Lungime: 411 mm

Latime: 132 mm

Inaltime: 93 mm

Greutate: 1 Kg

Lungime cordon alimentare: 4000 mm

Conținutul pachetului

Aparat BioZone AC

Lampa UV instalată

Manualul utilizatorului și instrucțiuni de instalare

Cheie închidere

Dibluri (opțional)

Șuruburi montare (opțional)

Teste

Tehnologia BioZone reduce:

>99.999% E. coli_{1,2}

>99.999% Listeria₂


100% Salmonella₂

98.24% Bacterii aeriene₃


100% H₂S₄

>99.999 virusul H5N2₅



>99.999 virusul hPIV-3₅

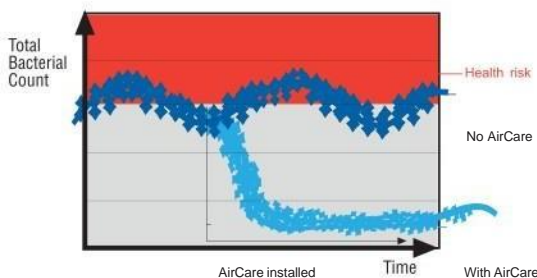

- 1 Test realizat de Pennsylvania State University
- 2 Test realizat de Tri-Tech Analytical Laboratories
- 3 Test realizat de LAWN Environmental Ltd
- 4 Test realizat de SMQ Academy
- 5 Test realizat de CNRS

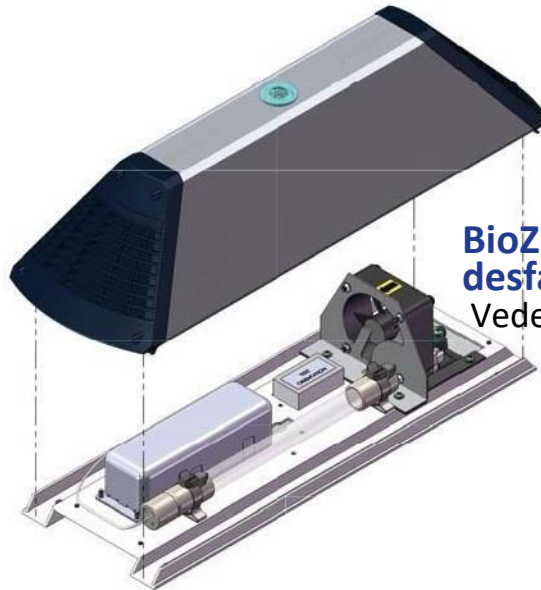

**BioZone AC-30 cu capatul
desfacut**
Vedere

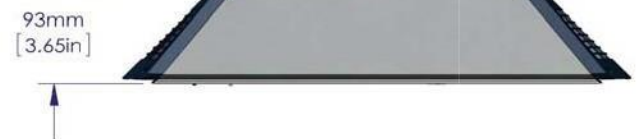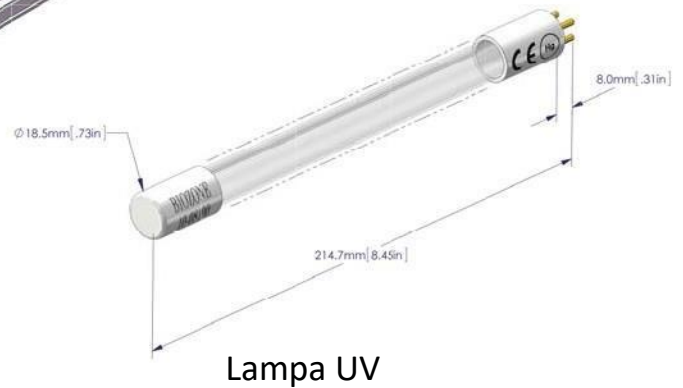

© BioZone Scientific International, Inc.

7751 Kingspointe Parkway
Suite 124
Orlando, FL 32819
USA

Phone: 407-876-2000 | Fax: 407-876-7630 | Web: biozonescientific.com | Email: info@biozonescientific.com | Printed in USA


BIOZONE
SCIENTIFIC INTERNATIONAL